



Achtung:
in allgemein zugänglichen
Räumen sind passive
Sicherungsmaßnahmen
erforderlich!

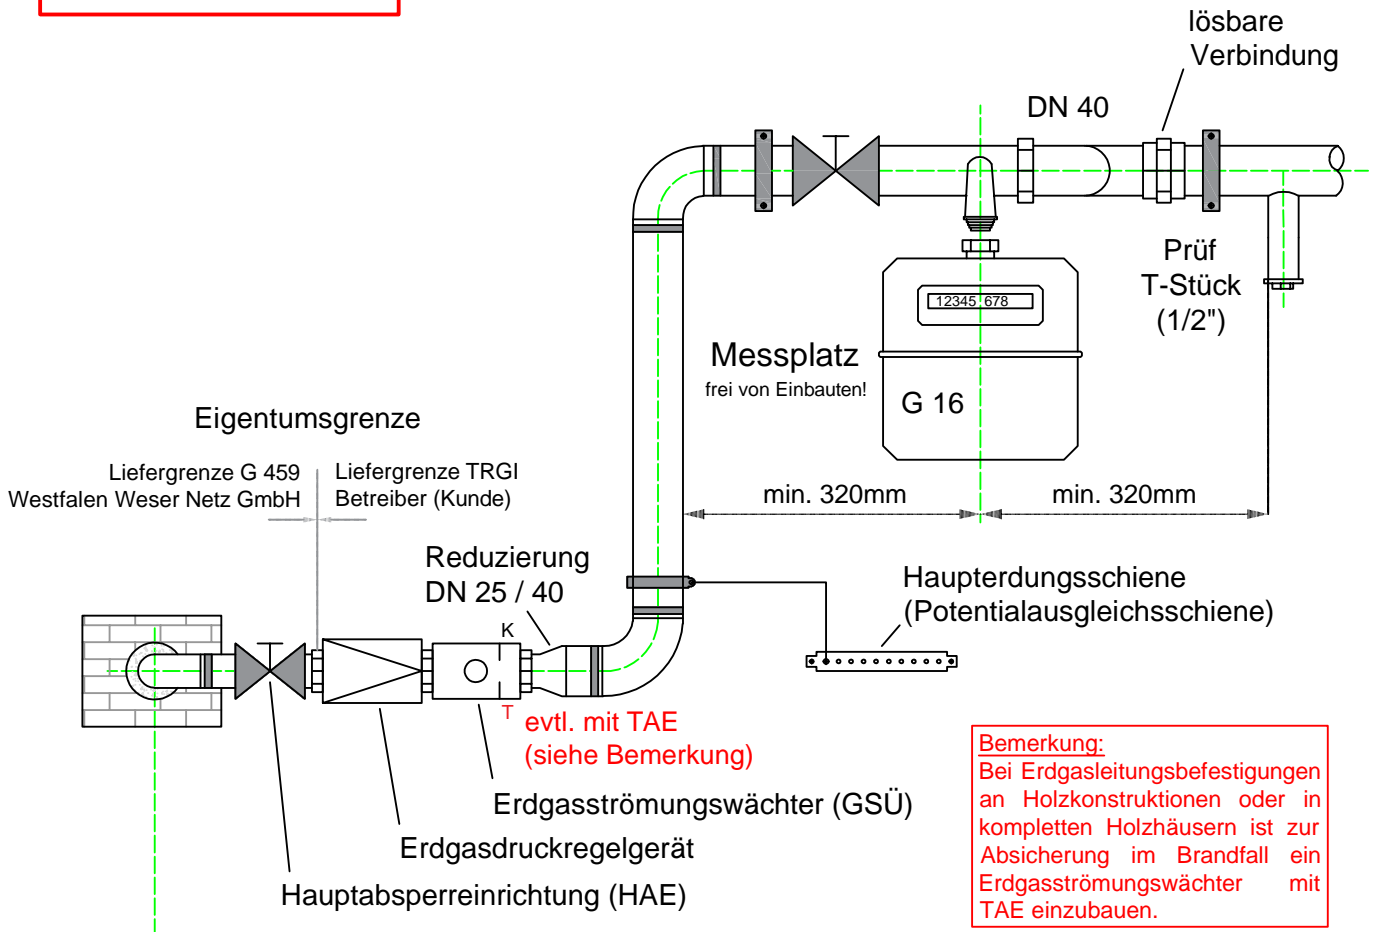

Bemerkung:
Bei Erdgasleitungsbefestigungen
an Holzkonstruktionen oder in
kompletten Holzhäusern ist zur
Absicherung im Brandfall ein
Erdgasströmungswächter
mit TAE einzubauen.

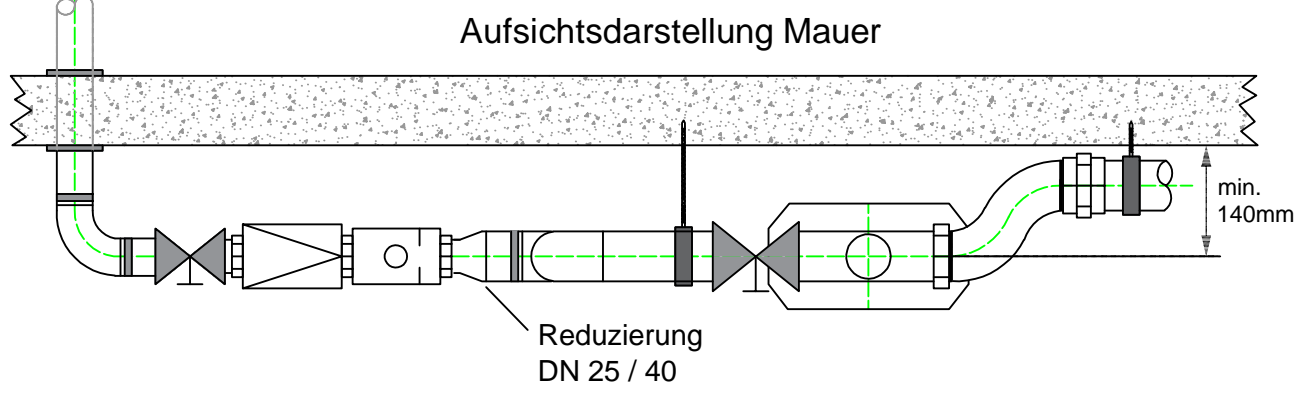

In Verteilerleitungen mit Eingangsbelastungen > 138 kW bzw. bei
Belastungen > 110 kW entfällt der GSÜ bei Anschluss nur eines Gasgerätes.

Die Dimensionierungsempfehlungen entbinden nicht von der Berechnung!