


Achtung:
in allgemein zugänglichen
Räumen sind passive
Sicherungsmaßnahmen
erforderlich!

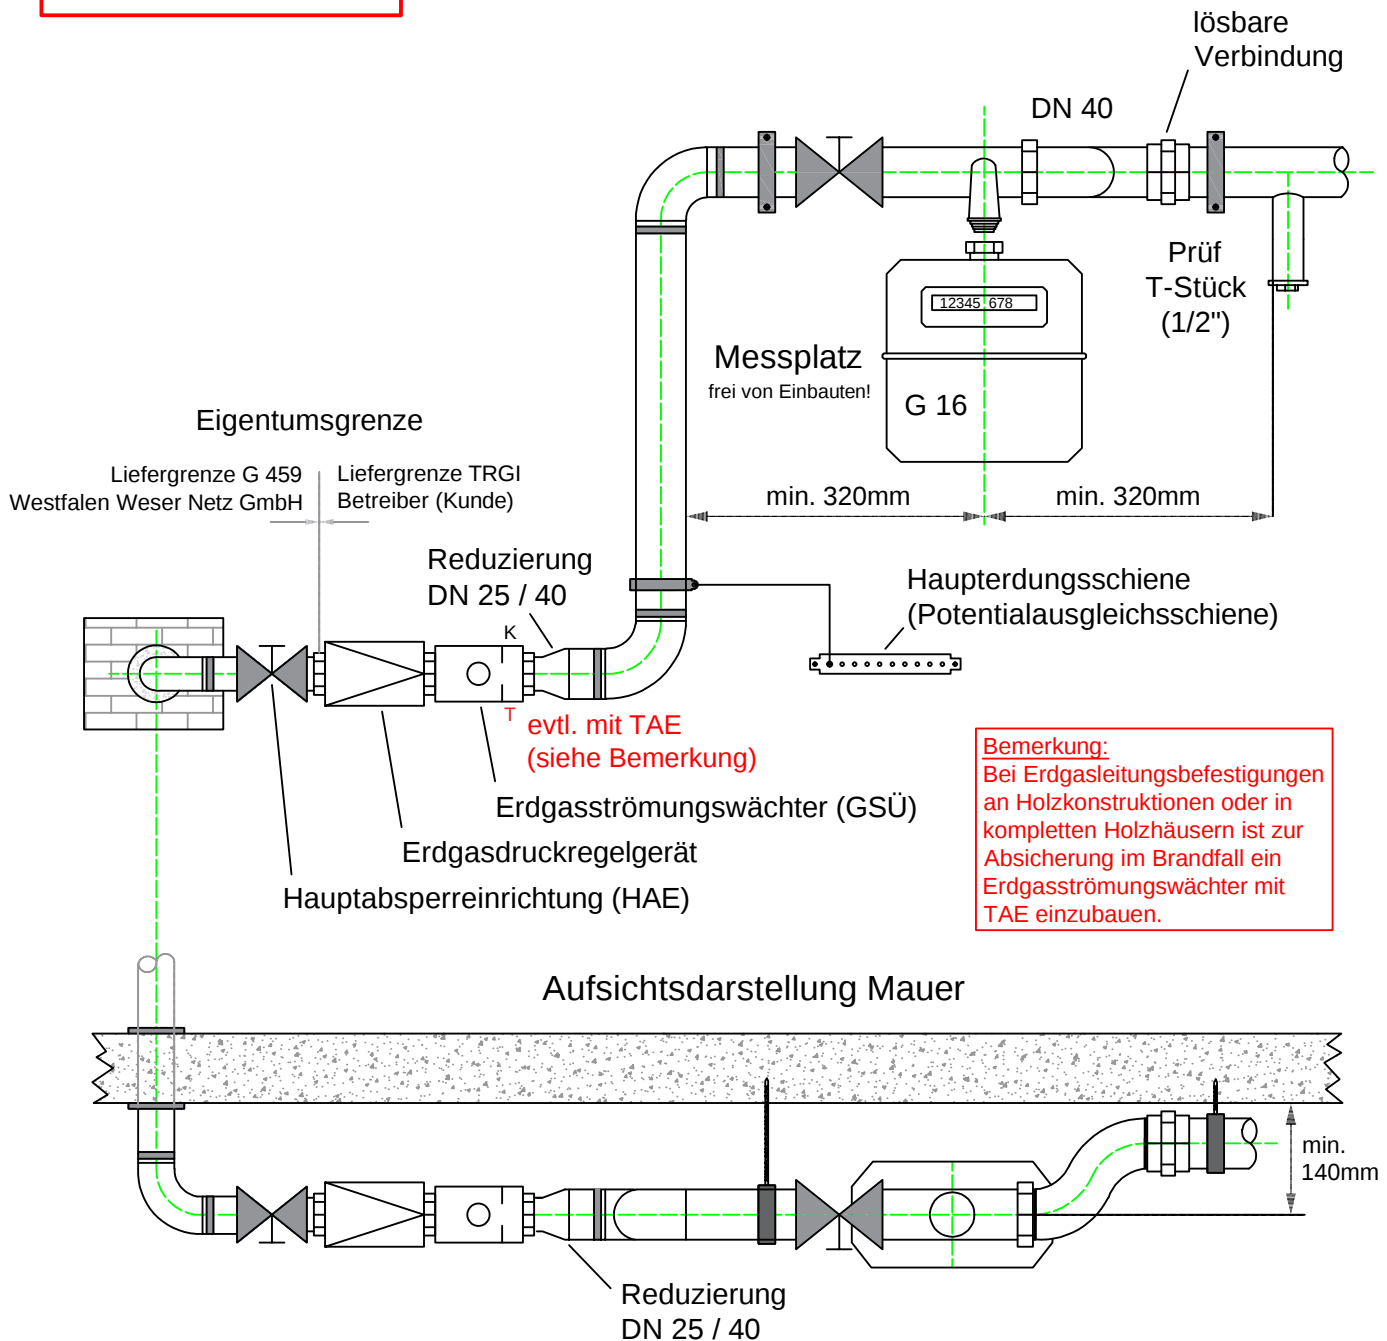

In Verteilerleitungen mit Eingangsbelastungen > 138 kW bzw. bei Belastungen > 110 kW entfällt der GSÜ bei Anschluss nur eines Gasgerätes.

Die Dimensionierungsempfehlungen entbinden nicht von der Berechnung!